

# M Ě S T O H O R N Í B Ř Í Z A

## KANALIZAČNÍ ŘÁD

### DODATEK Č. 1

vypracovaný podle ustanovení §14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení § 24 a 25 prováděcí vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. v platném znění

#### Vlastníci kanalizace:


1. ČOV městská, část kanalizace  
Vodárenská a kanalizační a.s.,  
Nerudova 25, 305 92 Plzeň  
IČ: 49786709

Vodárenská a kanalizační a.s.  
Plzeň, Nerudova 25/čp. 982, PSČ 305 92

2. Část kanalizace městské  
Město Horní Bříza,  
Tř. 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza  
IČ: 00257770

M Ě S T O H O R N Í B Ř Í Z A  
Městská policie  
Třída 1. máje 300  
- 1 -

3. ČOV a kanalizace v lokalitě "U továrny"  
LB IMMO, s.r.o.,  
Adelova 2549/1, Jižní Předměstí, 320 00 Plzeň  
IČ: 27994970

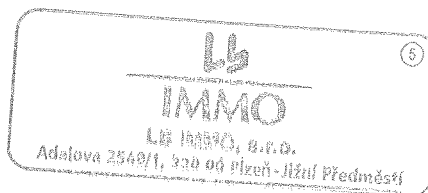


#### Schválení vodoprávním úřadem:

podle § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.

Datum: 01-02-2011

Dozobudnutí č. 02P-BAR/2709/2011

Platnost do: 31-12-2020

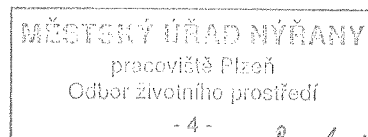

#### Platnost prodloužena do:

Datum vypracování: prosinec 2010

Vyhotoveno v 6 originálech

Rozdělovník: 1x Vodoprávní úřad  
1x Město Horní Bříza  
1x Vodárenská a kanalizační a.s.  
1x LB IMMO, a.s.  
2x VODÁRNA PLZEŇ a.s.: 1x vodohospodář, 1x archiv  
Kopie: 3x VODÁRNA PLZEŇ a.s.: technolog OV, provoz kanalizace, obchodní úsek;

Kanalizační řád pro město Horní Bříza vypracovaný v prosinci 2008 a schválený vodoprávním úřadem, MěÚ Nýřany, odborem životního prostředí dne 22. 7. 2008, č.j: OŽP-BAR/18944/2008 se tímto dodatkem aktualizuje a doplňuje takto:

**I.****5. Údaje platného povolení VPÚ k vypouštění OV do recipientu**

a) **ČOV městská** - stávající text se nahrazuje níže uvedeným textem:

Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Horní Bříza, k. ú. Horní Bříza vydal rozhodnutím a opravným rozhodnutím MěÚ Nýřany, odbor životního prostředí dne 22. 11. 2010, č.j: OŽP-BAR/26119/2010 a dne 25. 11. 2010, č.j: OŽP-BAR/26969/2010 takto:

Množství vypouštěných odpadních vod:

$Q_{\text{prům.}}$ 9,5 l/s	$Q_{\text{max.}}$ 40,0 l/s	$Q_{\text{měs.}}$ 40 000 m <sup>3</sup> /měs	$Q_{\text{rok}}$ 300 000 m <sup>3</sup> /rok
----------------------------	----------------------------	--	--

Jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ mg/l	„m“ mg/l	balance t/rok
CHSK <sub>cr</sub>	70	120	8,0
BSK <sub>5</sub>	18	25	2,4
NL	20	30	3,2

	„průměr“ mg/l	„m“ mg/l	balance t/rok
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	8	30	1,92
P <sub>c</sub>	2	5	0,32

a stanovil v povolení tyto podmínky:

- platnost povolení je stanovena do 31. 12. 2020,
- četnost odběru vzorků 1 x měsíčně, typ vzorku B,
- údaje o objemu a jakosti vypouštěných OV za kalendářní rok budou předávány do konce února následujícího roku správci povodí a vodoprávnímu úřadu
- množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno v měrném objektu Q – Parshallův žlab s ultrazvukovým snímačem hladiny,
- místo odběru vzorků v měrném objektu na odtoku z ČOV (p.č. 814/3 k.ú. Horní Bříza)

b) **ČOV Keramika** - stávající text se nahrazuje níže uvedeným textem:

Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Horní Bříza - Keramika, k. ú. Horní Bříza vydal rozhodnutím a opravným rozhodnutím MěÚ Nýřany, odbor životního prostředí dne 19. 11. 2010, č.j: OŽP-BAR/25552/2010 a dne 25. 11. 2010, č.j: OŽP-BAR/26988/2010 takto:

Množství vypouštěných odpadních vod:

$Q_{\text{prům.}}$ 4,8 l/s	$Q_{\text{max.}}$ 19,2 l/s	$Q_{\text{měs.}}$ 20 000 m <sup>3</sup> /měs	$Q_{\text{rok}}$ 150 000 m <sup>3</sup> /rok
----------------------------	----------------------------	--	--

Jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ mg/l	„m“ mg/l	balance t/rok
CHSK <sub>cr</sub>	75	140	7,5
BSK <sub>5</sub>	22	30	2,7
NL	25	30	3,0

	<b>„průměr“</b> mg/l	<b>„m“</b> mg/l	<b>bilance</b> t/rok
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	12	20	1,8

a stanovil v povolení tyto podmínky:

- platnost povolení je stanovena do 31. 12. 2020,
- četnost odběru vzorků 1 x měsíčně, typ vzorku A,
- údaje o objemu a jakosti vypouštěných OV za kalendářní rok budou předávány do konce února následujícího roku správci povodí a vodoprávnímu úřadu,
- množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno v měrném objektu Parshallův žlab s ultrazvukovým snímačem hladiny,
- místo odběru vzorků v měrném objektu na odtoku z ČOV (p.č. 681 k.ú. Horní Bříza)

## II.

Grafická příloha situace se nahrazuje novou aktualizovanou přílohou - viz příloha.

