

KANALIZAČNÍ ŘÁD

pro město

K O Ž L A N Y

DODATEK Č. 1

vypracovaný podle ustanovení §14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení § 24 prováděcí vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb.

Vlastník kanalizace:

Kanalizační stoky:

Město Kožlany
sídlo Pražská 135, 331 41 Kralovice
IČ: 00257958

Město Kožlany
Pražská 135
331 41 Kralovice
IČ: 00257958, DIČ: CZ00257958

Provozovatel kanalizace:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, 317 68 Plzeň
IČ: 25205625

VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Malostranská 2
317 68 Plzeň

Kmenová stoka a ČOV:


Vodárenská a kanalizační a.s.

Nerudova 25, 305 92 Plzeň
VODÁRENSKÁ A KANALIZAČNÍ a.s.
305 92 PLZEŇ, Nerudova 25
živý obchod.

Schválení vodoprávním úřadem:

podle § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.

Datum: 3.3.2015

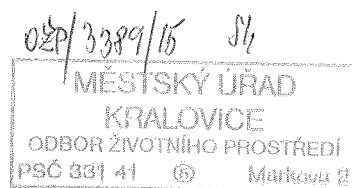

Platnost do:

Platnost prodloužena do:

Vyhotoveno v 5 originálech

Rozdělovník: 1x Vodoprávní úřad
1x Město Kožlany
1x Vodárenská a kanalizační a.s.
2x VODÁRNA PLZEŇ a.s.: 1x vodohospodář, 1x archiv

Kopie: 3x VODÁRNA PLZEŇ a.s.: technolog OV, provoz kanalizace, obchodní úsek

Datum vypracování: únor 2015

Kanalizační řád kanalizace pro město Kožlany vypracovaný v únoru 2014 a schválený vodoprávním úřadem v Kralovicích dne 5. 3. 2014, čj.: OŽP/3769/14 Sli se tímto dodatkem č. 1 aktualizuje a doplňuje takto:

I.

V kapitole **E. Údaje o ČOV, 5. Údaje platného povolení VPÚ k vypouštění OV do vod povrchových** se mění:

Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Kožlany do vodního toku Kožlanský potok v ř. km. 1,1, č.h.p. 1-11-02-107 na pozemku p.č. 476/45 v k.ú. Kožlany vydal svým rozhodnutím Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí dne 8. 1. 2015, čj.: OŽP/22240/14 Sli:

Množství vypouštěných odpadních vod:

$Q_{\text{prům.}}$ 4,8 l/s	$Q_{\text{max.}}$ 18,1 l/s	$Q_{\text{měs.}}$ 25 000 m ³ /měs	Q_{rok} 150 000 m ³ /rok
----------------------------	----------------------------	--	--

Jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ mg/l	„m“ mg/l	bilance t/rok
CHSK _{Cr}	75	140	7,5
BSK ₅	22	30	1,8
NL	25	30	2,4

	„průměr“ mg/l	„m“ mg/l	bilance t/rok
N-NH ₄ ⁺	20	40	3,0

Povolení k vypouštění odpadních vod se vydává na dobu do 31. 12. 2020.

Vodoprávní úřad stanovil v povolení tyto podmínky:

- pro kontrolu míry znečištění vypouštěných odpadních vod se stanovuje typ vzorku A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min,
- vzorky vypouštěných odpadních vod budou odebírány s četností 12 x za rok v přibližném rozvržení 1 x za měsíc v ukazatelích CHSK_{Cr}, BSK₅, NL a N-NH₄⁺,
- stanovení množství vypouštěných odpadních vod bude prováděno přímým způsobem indukčním průtokoměrem na odtoku z ČOV s četností 12 x ročně za normálních provozních podmínek,
- měření jakosti vypouštěných odpadních vod bude zajišťováno oprávněnou laboratoří,
- způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod bude prováděno dle příslušných TNV, ČSN EN a ČSN EN ISO.