

## OBEC MYSLINKA

## KANALIZAČNÍ ŘÁD

vypracovaný podle ustanovení § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., v platném znění

**Vlastníci kanalizace:**

EKO-SEPAR, s.r.o.  
Hřbitovní 1214, 330 23 Nýřany  
IČ: 47714760

Obec Myslinka  
Myslinka 6  
330 23 Nýřany  
IČ: 00573019

BIDLÍ v Myslince, s.r.o.  
Jindřišská 889/1  
Praha 1  
IČ: 06551394

**EKO-SEPAR, s. r. o. 3**  
Hřbitovní 1214, 330 23 Nýřany  
IČO: 477 147 60 DIČ: CZ47714760  
tel.: 377 931 338, fax 377 931 949

OBEC MYSLINKA  
Myslinka 6  
330 23 Nýřany

**Provozovatel kanalizace:**

VODÁRNA PLZEŇ a.s.  
Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň  
IČ: 25205625

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

Malostranská 143/2  
326 00 Plzeň (31)

**Schválení vodoprávním úřadem:**

podle § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.

Datum:

12.7.2026

**Platnost do:****Platnost prodloužena do:**

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY  
pracoviště Plzeň  
Odbor životního prostředí  
Škreupova 1017/11, 304 66 Plzeň

Vypracoval: VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Datum zpracování: červenec 2023

Vyhotoveno v 5 originálech.

Originál obdrží:

- 1 x MěÚ Nýřany, odbor životního prostředí
- 1 x EKO-SEPAR, s.r.o.
- 1 x Obec Myslinka
- 2 x VODÁRNA PLZEŇ a.s. (1 x vodohospodář - ekolog, 1 x TDV Plzeň - okolí)

Elektronická kopie: DMS (ELO – sdílené složky, Kanalizační řády)

Plný text schváleného kanalizačního řádu a jeho případných dodatků je zveřejněn na internetových stránkách společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (<http://www.vodarna.cz>)

**Identifikační číslo majetkové evidence:**

**Dílčí vlastníci kanalizační sítě:**

3208-671991-47714760-3/1 stoková síť

Vlastník: EKO-SEPAR, s.r.o.

3208-671991-00573019-3/1 stoková síť

Vlastník: Obec Myslinka

3208-671991-06551394-3/1 stoková síť

Vlastník: BIDLI v Myslince, s.r.o.

**ČOV Myslinka**

3208-671991-47714760-4/1 čistírna odpadních vod

Vlastník: EKO-SEPAR, s.r.o.

**Obsah Kanalizačního řádu:**

<b>A. ÚVOD .....</b>	<b>4</b>
<b>B. CÍLE A ZÁSADY KANALIZAČNÍHO ŘÁDU .....</b>	<b>4</b>
<b>C. POPIS ÚZEMÍ A CHARAKTERISTIKA OBCE .....</b>	<b>5</b>
<b>D. TECHNICKÝ POPIS KANALIZAČNÍ SÍTĚ .....</b>	<b>5</b>
<b>E. ÚDAJE O ČOV .....</b>	<b>6</b>
1. TECHNICKÝ POPIS ČOV: .....	6
2. KAPACITNÍ ÚDAJE ČOV (ÚDAJE Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE): .....	6
3. SOUČASNÝ STAV – HYDRAULICKÉ A LÁTKOVÉ ZATÍŽENÍ: .....	7
4. POČET PŘIPOJENÝCH OBYVATEL NA ČOV (DTTO NA KANALIZACI): .....	7
5. ÚDAJE PLATNÉHO POVOLENÍ VPÚ K VYPOUŠTĚNÍ OV DO VOD POVRCHOVÝCH: .....	7
<b>F. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI .....</b>	<b>7</b>
ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY: .....	8
NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY: .....	8
OSTATNÍ LÁTKY .....	8
<b>G. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ OV .....</b>	<b>9</b>
<b>H. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ OV VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE .....</b>	<b>10</b>
<b>I. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A V PŘÍPADĚ ŽIVELNÝCH POHROM APOD. ....</b>	<b>11</b>
<b>J. DALŠÍ PODMÍNKY VYPOUŠTĚNÍ OV DO KANALIZACE .....</b>	<b>11</b>
1. LIMITY ZNEČIŠTĚNÍ .....	11
2. MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ .....	11
3. ČETNOST ODBĚRŮ VZORKŮ .....	12
4. OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI NOVĚ INSTALOVANÝCH PŘEDČIŠTICÍCH ZAŘÍZENÍ .....	12
5. DRUHY ODEBÍRANÝCH VZORKŮ .....	12
6. ROZSAH A ČETNOST ANALÝZ PROVÁDĚNÝCH PRODUCENTEM (ODBĚRATELEM) .....	13
7. ANALYTICKÉ METODY STANOVENÍ HODNOT UKAZATELŮ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ OV .....	13
8. ZPŮSOB A ÚČINNOST PŘEDČIŠTĚNÍ OV .....	13
9. OBSAH ŽUMP A SEPTIKŮ .....	13
10. SRÁŽKOVÉ, PODZEMNÍ A POVRCHOVÉ VODY (BALASTNÍ VODY) .....	13
11. POUŽÍVÁNÍ MIKROBIÁLNÍCH A ENZYMATICÝCH PŘÍPRAVKŮ V PŘEDČIŠTICÍCH ZAŘÍZENÍCH .....	14
<b>K. ZPŮSOB KONTROLY DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU .....</b>	<b>14</b>
1. KONTROLA PROVÁDĚNÁ ODBĚRATELEM (PRODUCENTEM) .....	14
2. KONTROLA PROVÁDĚNÁ PROVOZOVATELEM .....	14
3. POŽADAVKY NA ODBĚR A ROZBOR KONTROLNÍCH VZORKŮ OV .....	15
<b>L. ODPOVĚDNOST PRODUCENTA .....</b>	<b>15</b>
<i>Příloha „A“ .....</i>	<i>16</i>
<i>Producenti kategorie „A“ .....</i>	<i>16</i>
<i>Zákres místa odběru vzorků producenta kategorie „A“ .....</i>	<i>17</i>
<i>Příloha „B“ .....</i>	<i>18</i>
<i>Producenti kategorie „B“ .....</i>	<i>18</i>
<i>Příloha „C“ .....</i>	<i>19</i>
<i>Emisní limity vypouštěného znečištění .....</i>	<i>19</i>
<i>Příloha „D“ .....</i>	<i>20</i>
<i>Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Myslinka .....</i>	<i>20</i>

**GRAFICKÉ PŘÍLOHY:**

Přehledná situace kanalizace obce Myslinka

## A. Úvod

Kanalizační řád<sup>1)</sup> (dále jen KŘ) je dokument, kterým se ve smyslu § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., řídí provoz kanalizace pro veřejnou potřebu v obci (městě). Spolu se smlouvami o odvádění odpadních vod vytváří právní podstatu pro užívání kanalizace a vypouštění odpadních vod do ní.

Působnost tohoto KŘ se vztahuje na vypouštění odpadních vod<sup>2)</sup> (dále jen OV), které vznikají na území obce a v povodí čistíren odpadních vod (dále jen ČOV) do kanalizace pro veřejnou potřebu<sup>3)</sup> všech vlastníků, kterou provozuje provozovatel. Působnost tohoto KŘ se vztahuje i na dovážení odpadních vod ze žump.

KŘ vypracovala VODÁRNA PLZEŇ a.s., která je smluvním provozovatelem kanalizace v obci Úherce na základě smluv o provozování uzavřených s vlastníky. Provozovatel je na základě pověření ve smlouvě povinen provádět zpracování a revize KŘ a je oprávněn požádat v zastoupení vlastníka o jeho schválení. Změní-li se podmínky, za kterých byl KŘ schválen, je povinností provozovatele v zastoupení vlastníka KŘ změnit či doplnit.

KŘ schvaluje většinový vlastníka kanalizace a rozhodnutím vodoprávní úřad (dále jen VPÚ)<sup>1)</sup>. Schválením tohoto KŘ pozbývají platnosti všechny předchozí KŘ vztahující se k předmětné kanalizaci.

## B. Cíle a zásady Kanalizačního řádu

KŘ je dokument, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění OV vypouštěných do kanalizace<sup>4)</sup>, popř. nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky pro provoz kanalizace. Cílem KŘ je především ochrana vod, tj. vytvořit podmínky pro dodržení povolení VPÚ k vypouštění OV do vod povrchových a dosáhnout souladu mezi množstvím a znečištěním OV vypouštěných do kanalizace, způsobem a účinností čištění OV na ČOV a nejvýše přípustnými hodnotami množství a znečištění OV povolených vypouštět do vod povrchových.

Cílem KŘ je, aby odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, aby nedocházelo k narušení materiálu stokové sítě a objektů, aby byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, aby byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě a aby byla zajištěna ochrana životního prostředí a povrchových vod především. KŘ musí zohlednit především platné povolení pro vypouštění OV do vod povrchových, kapacitu a technologii čištění OV na ČOV, účinnosti čištění a odstraňování složek znečištění a potřebu odvádění OV v povodí příslušejícímu k ČOV od jednotlivých odběratelů (producentů OV).

Odpadní vody<sup>2)</sup> jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), a jejich směsi se srážkovými vodami, jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

Odpadní vody jsou i průsakové vody vznikající při provozování skládek a odkališť nebo během následné péče o ně, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních. Odpadní vody zneškodňované na komunální čistírně odpadních vod, kterou se rozumí zařízení pro čištění městských odpadních vod vybavené technologií pro likvidaci splašků, musí svým složením odpovídat platnému kanalizačnímu řádu. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou kanalizací, stává se srážková voda vtokem do této kanalizace vodou odpadní.

Vody z drenážních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků, chladicí vody užitě na plavidlech a pro vodní turbíny, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty, a nepoužité minerální vody z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody nejsou odpadními vodami. Odpadními vodami nejsou ani srážkové vody z pozemních komunikací, pokud je znečištění těchto vod závadnými látkami řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

### Druhy odpadních vod:

**Průmyslové odpadní vody** jsou vody vypouštěné z vybraných průmyslových a zemědělských odvětví, které vznikají jako produkt průmyslové a zemědělské činnosti.

**Splaškové odpadní vody** – odpadní vody z domácností a služeb.

**Městské odpadní vody** – směs splašků, průmyslových a případně srážkových vod.

<sup>1)</sup> § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

<sup>2)</sup> § 38 odst. 1,2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

<sup>3)</sup> § 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

<sup>4)</sup> § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. a § 24 písm. g) vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb.

Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající podzemními drenážními systémy a vody ve studních.

Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody OV<sup>5)</sup> jen v limitech znečištění a množství stanoveném v kanalizačním řádu a smlouvě o odvádění odpadních vod uzavřené mezi vlastníkem, popř. provozovatelem kanalizace, pokud je k tomu ve smlouvě zmocněn, a odběratelem (producentem).

Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace.

V případě, že je kanalizace ukončena ČOV, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem<sup>6)</sup>.

Odběratel (producent) odpadních vod není oprávněn bez projednání s provozovatelem veřejné kanalizace vypouštět do kanalizace jiné odpadní vody než vody z vlastní nemovitosti, vlastních provozů a vlastního výrobního procesu.

Ten, kdo zachází se závadnými látkami, může vypouštět do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek<sup>7)</sup> jen s povolením VPÚ.

KŘ stanovuje pro odběratele povinnost bezodkladně informovat provozovatele kanalizace o všech změnách souvisejících s odváděním odpadních vod (změna v produkci znečištění nebo objemu produkovaných odpadních vod), jakož i o souvisejícím navýšení, poklesu, změně nebo zastavení výroby, příp. změně majitele nebo částečném nebo úplném pronájmu objektu (rozšíření či změna výrobního charakteru).

KŘ dále ukládá odběrateli - producentu odpadních vod povinnost oznámit každou situaci, která bezprostředně způsobí překročení stanovených limitních hodnot vypouštěného znečištění a ohrozí provoz kanalizačního systému včetně provozu a funkce ČOV. Toto musí být provozovateli kanalizace oznámeno bezodkladně, nejlépe e-mailem nebo telefonem a následně písemným sdělením. Oznámení nezbavuje producenta odpovědnosti za vzniklé škody.

### **C. Popis území a charakteristika obce**

Obec Myslinka a průmyslová zóna, vybudovaná na jejím katastrálním území, se nacházejí mezi městem Nýřany a obcí Kozolupy, západně od města Plzně. První historicky doložená zmínka o obci je z r. 1239. Název obce měl různé podoby, současný tvar názvu se objevuje od r. 1848. Funkce obce je dnes převážně sídelní, i když zásluhou průmyslové zóny se pravděpodobně změní. Zástavbu v obci tvoří dřívější zemědělská stavení, novější a nejnovější rodinné domy. Zástavba je volná a leží v rozmezí nadmořské výšky 320 – 390 m.n.m. Spádové poměry v obci jsou velmi dobré. Na jižním okraji obce je vybudována průmyslová zóna, v jejímž rámci jsou zatím postaveny areály firem Elkamet s.r.o. (Myslinka 57) a La Lorraine, a.s. V obci se plánuje postavit další rodinné domy. Obec je komunikačně napojena na silnici Plzeň – Stříbro ze severního směru a z jižního směru na dálnici D5 prostřednictvím silnice II/180. Území obce leží v mírném sklonu k severu a je odvodňováno potokem Myslinka, který je pravobřežním přítokem řeky Mže se soutokem v Bdeněvsi.

### **D. Technický popis kanalizační sítě**

Kanalizace byla vybudována v rámci stavby „Myslinka - průmyslová oblast, rodinné domy – 1. etapa“ jako oddílná soustava. Další popis se týká splaškové kanalizace.

Stoky splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu začínají u křižovatky s kruhovým objezdem na začátku obce (ve směru od Nýřan). Stoka **M** odvádí OV z průmyslové zóny, pak navazuje stoka **A**, která prochází středem obce v komunikaci II/180 až na ČOV. Na tuto hlavní stoku se napojují stoky: **AA** v navržené lokalitě I pro RD (tato stoka je jednotná kanalizace), stoka **AB** v lokalitě II pro RD a stoka **AC** v lokalitě III. Stoka A je DN 400, ostatní stoky jsou DN 300. Materiál všech stok je sklolaminátové potrubí firmy HOBAS. Vstupní, lomové, spojné a revizní šachty jsou betonové, prefabrikované. V roce 2010 byla po kolaudaci rozšířena kanalizační síť obce

<sup>5)</sup> § 18 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.

<sup>6)</sup> § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.

<sup>7)</sup> př. č. 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Myslinka o stoky **AB** 224,5 m, napojena do stávající šachty ŠB0, stoka **AD** 81,5 m, napojena do stávající šachty ŠD0, stoka **AD-1** 67,2 m napojena do stávající šachty ŠE0, stoka **AE** 153,8 m napojena do stávající šachty ŠE0, stoka **AE-0** 42,0 m, stoka **AE-1** 113,7 m, stoka **AE-2** 50 m, celková délka nových stok 732,7 m, materiál žebrované potrubí z PP, profil 250 mm. V roce 2021 byla uvedena do provozu navazující část stoky AE z potrubí PP DN 300, délky 102,8 m.

Rozsah kanalizační sítě je patrný z grafické přílohy.

#### Statistické údaje ke dni zpracování KŘ:

Počet obyvatel v obci celkem:	258
Počet obyvatel napojených na kanalizaci:	250
Počet kanalizačních přípojek:	80
Specifická spotřeba vody v l/os.den:	94

## **E. Údaje o ČOV**

### **1. Technický popis ČOV:**

Čistírna odpadních vod Myslinka je technologicky koncipována jako třístupňová a je určena k mechanicko-biologickému čištění splaškových vod z obce Myslinka a přilehlé průmyslové zóny. Biologický stupeň je založen na principu nízko zatěžované aktivace se simultánní denitrifikací, nitrifikací, chemickým srážením fosforu a se stabilizací přebytečného kalu.

Kapacita ČOV Myslinka byla navýšena v I. etapě z původních 300 EO na stávajících 600 EO stavbou rozšiřující dvoulinky. Ve II. etapě byla nahrazena původní stará linka dvoulinkou 300 EO. Celková kapacita ČOV zůstává 600 EO. ČOV po ukončení II. Etapy sestává ze dvou kontinuálně protékajících dvoulinek. Aktivace je navržena na principu simultánní denitrifikace.

Splaškové odpadní vody jsou čerpány z centrální čerpací stanice do hlavního rozdělovacího objektu ČOV, odkud odtékají do rozdělovacího objektu dvoulinky 1 a rozdělovacího objektu 2. Regulace nátoku je možná manuálně. Pro simultánní srážení fosforu je do rozdělovacího objektu dvoulinky 1 a 2 možné dávkovat koagulant (síran železitý, tzv. Prefloc.). Množství vyčištěných, resp. vypouštěných odpadních vod je měřeno ultrazvukovou sondou v měrném objektu na odtoku z ČOV, kde je zároveň místo pro odběr kontrolních vzorků vyčištěné vody. Splaškové vody z obce Myslinka a průmyslové zóny jsou do čerpací stanice na ČOV přiváděny převážně oddílnou kanalizací.

Přebytečný kal je gravitačně zahušťován v samostatném kalojemu a je odvážen k likvidaci na ČOV Plzeň. Vzniklé odpady se likvidují podle zákona o odpadech oprávněnou osobou.

### **2. Kapacitní údaje ČOV (údaje z projektové dokumentace):**

Kapacita	600 EO
Specifické množství OV	130 l/EO . den

#### Hydraulické zatížení:

Q24	78 m3/d	3,24 m3/h	0,9 l/s
Qh	117,0 m3/d	12,6 m3/h	3,44 l/s
Qb	3,9 m3/d		

#### Látkové zatížení:

CHSKCr	72 kg/d	923,1 mg/l
BSK5	36 kg/d	461,5 mg/l
NL	33 kg/d	423,1 mg/l
Nc	6,6 kg/d	84,6 mg/l
N-NH4	7,2 kg/d	92,0 mg/l
Pc	1,5 kg/d	19,2 mg/l
pH	6 - 9	

**3. Současný stav – hydraulické a látkové zatížení:**

	rozmezí	průměr
Q [m <sup>3</sup> /den]	41,7 – 93,8	61,7
Q [m <sup>3</sup> /měsíc]	1 292 – 2 909	1 874
Q [m <sup>3</sup> /rok]		22 486

Látkové zatížení – koncentrační a bilanční hodnoty za rok 2022:

Ukazatel / Jednotka		Přítok [mg/l]			Odtok [mg/l]			Účinnost čištění v %
		rozmezí	průměr	bil. t/r	rozmezí	průměr	bil. t/r	
pH		7,11 – 8,72	7,99		6,12 – 7,66	6,72		
BSK <sub>5</sub>	mg/l	54,0 – 930	414	9,56	3,10 – 7,20	4,83	0,11	
CHSK <sub>Cr</sub>	mg/l	457 – 1520	1047	24,2	20,4 – 58,9	39,8	0,92	
NL	mg/l	144 – 1077	533	12,3	5,80 – 19,8	9,17	0,21	
RL	mg/l	141 – 1103	714	16,5	591 – 1124	855	19,7	
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg/l	3,80 – 144	79,0	1,82	0,10 – 1,59	0,48	0,01	
N <sub>c</sub>	mg/l	187 – 187	187	4,30	49,3 – 49,3	49,3	1,14	
P <sub>c</sub>	mg/l	5,10 – 19,6	12,6	0,29	3,43 – 7,24	5,58	0,13	

**4. Počet připojených obyvatel na ČOV (dtto na kanalizaci):**

Počet napojených fyzických obyvatel: 250

Počet napojených ekvivalentních obyvatel – EO (přepočteno dle BSK<sub>5</sub>): 437

**5. Údaje platného povolení VPÚ k vypouštění OV do vod povrchových:**

Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Myslínka – viz příloha „D“

**Vodní tok: Myslínka**

Kategorie: drobný vodní tok

Správce toku: Povodí Vltavy, státní podnik

č.h.p.: 1-10-01-179

Q<sub>355</sub> dle údajů ČHMÚ: 0,5 l/s v profilu ř. km 3,3 - pod soutokem s bezejmenným pravostranným přítokem od obce Myslínka

Kvalitativní hodnocení toku – není sledováno.

**F. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami**

Dále je uveden seznam látek, které nejsou odpadními vodami. Jedná se o **závadné látky, zvláště nebezpečné závadné látky, nebezpečné závadné látky a ostatní látky**. Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Každý, kdo zachází se zvláště nebezpečnými závadnými látkami nebo nebezpečnými závadnými látkami, nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizace<sup>8)</sup>.

<sup>8)</sup> § 39 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.

**Zvlášť nebezpečné závadné látky:**

Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
2. organofosforové sloučeniny,
3. organocínové sloučeniny,
4. látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí,
5. rtuť a její sloučeniny,
6. kadmium a jeho sloučeniny,
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod,

Jednotlivé zvlášť nebezpečné závadné látky jsou uvedeny pod označením zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky v nařízení vlády vydaném podle § 39 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách; ostatní látky náležející do uvedených skupin, ale v nařízení vlády neoznačené jako zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky, se považují za nebezpečné závadné látky.

**Nebezpečné závadné látky:**

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:
 

1. zinek	5. olovo	9. molybden	13. berylium	17. kobalt
2. měď	6. selen	10. titan	14. bor	18. thalium
3. nikl	7. arzen	11. cín	15. uran	19. telur
4. chrom	8. antimon	12. baryum	16. vanad	20. stříbro
2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.
4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.
5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.
6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.
7. Fluoridy.
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.
9. Kyanidy.
10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.

**Ostatní látky**

1. radioaktivní, infekční a jiné látky ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatелů kanalizace,
2. látky narušující materiál staveb kanalizace nebo způsobující provozní závady a poruchy při provozu kanalizace (např. fritovací oleje),
3. látky způsobující provozní závady a poruchy předčisticích zařízení,
4. nebezpečné látky definované v zákoně č. 350/2011 Sb. a vyhlášce č. 402/2011 Sb.,
5. látky, které jsou ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů v platném znění klasifikovány jako nebezpečný odpad,
6. odpady z drtičů kuchyňských odpadů,
7. odpady ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění rozdrčené na drtičích odpadů a naředěné vodou,
8. zeminy a kamení.

K vypouštění odpadních vod do kanalizace, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace je třeba povolení VPÚ<sup>9)</sup>.

<sup>9)</sup> § 16 zákona č. 254/2001 Sb.

Producent je povinen v souladu s tímto povolením zřídit kontrolní místo, měřit míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvláště nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, vést o nich evidenci a výsledky měření předávat VPÚ, který povolení vydal.

Pokud je pro odstraňování zvláště nebezpečných závadných látek z odpadních vod vypouštěných do kanalizace instalováno zařízení s dostatečnou a prokazatelnou účinností, může VPÚ v povolení stanovit místo povinnosti dle předchozího odstavce podmínky provozu takového zařízení.

**Do kanalizace nelze vypouštět odpady definované dle zák. č. 541/2020 Sb., a prováděcích předpisů jako „Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven“, katalogové č. 200108, ani přeměněné a naředené v drtičích kuchyňských a jiných odpadů. Tento odpad není odpadní vodou a musí se s ním nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.**

**Při realizaci staveb je zhotovitel povinen zajistit staveniště proti vniknutí stavebních materiálů, hmot a ostatních látek do kanalizačního systému.**

### **G. Nejvyšší přípustná míra znečištění OV**

**Pro odpadní vody produkované domácnostmi, které se kanalizací odvádějí a čistí na ČOV, se nejvyšší přípustná míra znečištění nestanovuje.** Jejich míra znečištění je dána jejich původem a vznikem. Jakost vypouštěných OV v jednotlivých ukazatelích však nesmí překročit hodnoty stanovené v příloze „C“.

Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění průmyslových odpadních vod, popř. OV produkovaných producenty služeb a drobné řemeslné výroby vypouštěných do kanalizace, vychází zvláště z celkové bilance znečištění odpadních vod a jejich koncentrace (obyvatelstvo, průmysl a zemědělství, služby a ostatní), které je možné do čistírny městských odpadních vod přivést, aniž by došlo ke zhoršení jejího čistícího efektu nebo ke znečištění či poškození přírodní kanalizační stoky. Zohledňuje zároveň potřebu producentů zneškodnit zákonným způsobem své odpadní vody, které vznikají při výrobním procesu.

#### **Producenti odpadních vod (kromě domácností) jsou rozdělení do tří kategorií:**

**Kategorie A** - tvoří soubor jmenovitě určených producentů významných vysokými objemy vypouštěných odpadních vod, vysokými hodnotami hmotnostního (bilančního) látkového zatížení vod, vysokým koncentračním znečištěním vod a v neposlední řadě i přímým a významným vlivem na funkci veřejné kanalizace a provoz čistírny odpadních vod. Vybraným jmenovitým producentům jsou stanoveny individuální limitní hodnoty zhodnocující bilanci přiváděného znečištění na ČOV, jsou dány jako hodnoty časově omezené po dobu platnosti kanalizačního řádu.

**Seznam producentů této kategorie a nejvyšší přípustná míra znečištění jejich OV vypouštěných do kanalizace jsou uvedeny v příloze „A“.**

**Kategorie B** - tvoří soubor jmenovitých producentů, kteří k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění stanovené KŘ (příloha „C“) vyžadují předchozí čištění OV vypouštěných do kanalizace, a kterým jsou specifické limitní hodnoty látkového zatížení OV stanoveny podle charakteru jejich OV vypouštěných do kanalizace. Jejich předčistící zařízení budou provozována podle provozního řádu, popř. podle závazných pokynů výrobce tohoto zařízení.

Producenti jsou rozdělení do skupin:

- a) **veřejné, závodní, školní aj. stravování, živnostenské a průmyslové provozy s produkcí OV obsahujících oleje a tuky rostlinného a živočišného původu**
  - s předčištěním ve smyslu ČSN EN 1825-1, 1825-2 (756553) Lapáky tuků
  - pro zařazení do této skupiny je rozhodující charakter, znečištění a množství produkovaných OV s obsahem tuků a olejů rostlinného a živočišného původu, příklady provozoven uvádí čl. 4 normy ČSN EN 1825 (756553) Lapáky tuků, část 2,
  - provozovny stravovací s denní produkcí jídel (za 24 hodin) nad 100 a ostatní provozovny produkující OV s obsahem EL nad povolený limit vyžadují předčištění v lapáku tuků, navrženém podle normy ČSN EN 1825 (756553) Lapáky tuků, popř. další předčištění,
- b) **zdravotnická zařízení**
  - s předčištěním ve smyslu ČSN 756406 Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení

- pro zařazení do této skupiny je rozhodující charakter OV s obsahem choroboplodných zárodků, rtuti a jejich sloučenin nebo radioaktivních látek; zvláštní opatření (dekontaminace, dezinfekce) vyžadují OV ze zdravotnických zařízení I. kategorie, tj. vody ze zdravotnických zařízení určených k léčbě přenosných onemocnění a obsahující mimo jiné vodou přenosné původce chorob,
- c) **provozy a objekty s produkcí OV obsahujících ropné látky a lehké kapaliny**
  - s předčištěním ve smyslu ČSN 756551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek a ČSN EN 858-1, 858-2 (756510) Odlučovače lehkých kapalin
- např. dopravní areály, mycí linky motorových vozidel, autoservisy, čerpací stanice pohonných hmot, nekrytá parkoviště aj. provozy; u nekrytých parkovišť s kapacitou 50-100 stání se předčištění požaduje podle místních podmínek (intenzita využívání, povrchová úprava plochy, lokalizace, typ parkujících vozidel), u nekrytých parkovišť s kapacitou 100 a více stání se předčištění vyžaduje vždy,
- d) **ostatní producenti včetně minipivovarů**
  - s produkcí OV se specifickým znečištěním podle charakteru a druhu výroby

**Nejvyšší přípustná míra znečištění OV vypouštěných do kanalizace pro producenty této kategorie, podle specifických ukazatelů, je uvedena v příloze „B“.**

**Kategorie C** - tvoří všichni ostatní producenti bez specifického vlivu na provoz kanalizační sítě a čistírny odpadních vod, tedy podniky bez průmyslových a technologických odpadních vod významného množství a charakteru. Jsou posuzováni z hodnot 2-hodinového směsného časově závislého vzorku a porovnány s limitními hodnotami uvedenými v příložené příloze „C“.

**Nejvyšší přípustná míra znečištění jejich OV vypouštěných do kanalizace je uvedena v příloze „C“.**

**Ve smyslu této přílohy (tabulka „C“) jsou posuzováni všichni producenti, kromě domácností v ukazatelích, které jim nebyly specificky stanoveny.**

O zařazení producenta OV do kategorie rozhoduje provozovatel kanalizace podle množství a míry znečištění vypouštěných OV.

Oprávněnost předčisticího zařízení se posuzuje podle dokumentace, ve které je uvedeno množství a míra znečištění vypouštěných OV z provozovny do kanalizace.

Při vypouštění odpadních vod (z čistírny odpadních vod nebo z kanalizace přímo do vodního toku) nesmí dojít k překročení limitů předepsaných vodoprávním úřadem.

## **H. Měření množství OV vypouštěných do kanalizace**

Povinnost měření množství OV vypouštěných do kanalizace se vztahuje na průmyslové OV, pokud tyto vody mohou buď množstvím nebo mírou znečištění významně ovlivnit provoz kanalizace a ČOV. Vybudování měrného objektu na kanalizační přípojce se požaduje:

- při vypouštění odpadních vod netypického složení, nebezpečných pro kanalizaci, ČOV a vodní tok,
- při vypouštění závadných látek,
- v případě, že nelze spolehlivě zjistit množství vypouštěných OV jiným způsobem,
- v případě technologické spotřeby dodané vody větší než 30 m<sup>3</sup>/rok,
- v případě vypouštění vody do kanalizace z jiných zdrojů,
- stanoví-li to vodoprávní úřad.

Producenti, kteří vypouštějí do kanalizace OV s obsahem zvlášť nebezpečné látky, měří množství vypouštěných OV v souladu s povolením VPÚ. Na ostatní OV se tato povinnost nevztahuje.

Měření množství OV se řídí ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. (§ 19). Množství OV vypouštěných do kanalizace měří odběratel (producent) svým měřicím zařízením. Podrobnosti měření jako typ měřicího přístroje, jeho umístění a parametry vč. četnosti měření se stanoví ve smlouvě o odvádění OV, nedojde-li k uzavření smlouvy, určí tyto podrobnosti VPÚ.

Měřicí zařízení podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů<sup>10)</sup> a toto ověřování zajišťuje na své náklady odběratel (producent OV). Provozovatel je oprávněn průběžně ověřovat správnost a funkčnost měření a odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k tomuto měření.

## **I. Opatření při poruchách, haváriích a v případě živelných pohrom apod.**

V provozu kanalizace a ČOV mohou nastat mimořádné události a to jak na straně producenta (odběratele), tak na straně provozovatele (dodavatele).

**V případě poruchy nebo havárie na zařízení producenta, pokud to ovlivní vypouštění OV a dojde k překročení nejvyšší přípustné míry znečištění vypouštěných OV, je jeho povinností toto neprodleně ohlásit mj. provozovateli kanalizace a ČOV.** Provozovatel je oprávněn omezit nebo přerušit vypouštění OV ve vyjmenovaných případech uvedených ve smlouvě o odvádění OV a v zákoně č. 274/2001 Sb., a jeho povinností je splnit ohlášení a stanovení podmínek omezení či přerušení.

V případě poruchy nebo havárie na kanalizaci je provozovatel povinen postupovat podle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění a podle provozního řádu, popř. havarijního plánu.

Případné poruchy a havárie na kanalizaci se hlásí provozovateli:

- v pracovní době:  
provozu kanalizace Plzeň, Jateční 40, telefon:  
377 413 666 hlášení poruch kanalizace, centrální dispečink  
377 413 612; 607 654 401 vedoucí provozu kanalizací  
377 413 617; 721 748 010 mistr provozu kanalizací  
377 413 611 ústředna vrátnice  
provozu ČOV Plzeň - okolí, Jateční 40, telefon:  
377 413 643; 725 822 063 vedoucí provozu ČOV Plzeň - okolí  
377 413 648 technolog odpadních vod
- v mimopracovní době:  
377 413 666 hlášení poruch kanalizace, centrální dispečink

## **J. Další podmínky vypouštění OV do kanalizace**

Množství odpadních vod a jejich míru znečištění je odběratel (producent) kategorie A a B povinen sledovat v místě, rozsahu, četnosti a dle podmínek tohoto kanalizačního řádu<sup>11)</sup> dále uvedených, popř. podle povolení VPÚ. Na ostatní producenty se tato povinnost nevztahuje. Výjimku tvoří stomatologická pracoviště - viz kap. J.3.

### **1. Limity znečištění**

Limity znečištění odpadních vod jednotlivých producentů napojených na veřejnou kanalizační síť zohledňují potřebu těchto subjektů v množství vypouštěných vod a ve specifických případech do jisté míry i charakter výrobního procesu.

Jsou stanoveny jako hodnoty:

- hmotnostní (bilanční - celková látková bilance), zjištěné jako součin ročního objemu vypouštěných OV a aritmetického průměru výsledku analýz směsných vzorků odebíraných po dobu vypouštění OV podle podmínek tohoto KŘ,
- koncentrační (maximálně přípustné znečištění), zjištěné jako maxima ve směsném kontrolním vzorku nebo jako maxima v okamžitém prostém kontrolním vzorku, odebraném podle podmínek tohoto KŘ.

Překročení max. přípustného znečištění může být postihováno smluvní sankcí nebo posuzováno jako stav pro kanalizační systém havarijní.

### **2. Místa odběrů vzorků**

Pro splaškové odpadní vody vypouštěné do kanalizace, u kterých se míra znečištění nesleduje, se místo odběru vzorků nestanovuje.

Pro ostatní odpadní vody vypouštěné do kanalizace, zejména vody vyžadující předčištění, určí místo odběru vzorků na každé jednotlivé přípojce provozovatel v technickém vyjádření k napojení stavby nebo pozemku tak, aby bylo možné dodržet podmínky pro odběr vzorků dané normovými hodnotami<sup>12)</sup>.

<sup>10)</sup> zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii

<sup>11)</sup> § 18 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.

Zákres místa odběru vzorků pro producenty kategorie A je přílohou KŘ.

Producenti kategorie B odebírají kontrolní vzorky OV vypouštěných do kanalizace zpravidla v první šachtě (proti směru toku OV) nad napojením přípojky na uliční stoku, popř. v další šachtě; nelze-li, pak v místě, kde OV odtéká z předčisticího zařízení.

Místo odběru vzorků musí být producentem udržováno v takovém stavu, aby odběr vzorků nebyl znehodnocen, a musí být k odběru kdykoliv přístupné.

### 3. Četnost odběrů vzorků

Četnost odběrů vzorků OV a tím i četnost kontroly míry znečištění OV se stanovuje podle velikosti průtoku vypouštěných OV, podle koncentrace a charakteru složek znečištění ve vypouštěných vodách a podle míry ovlivnění jakosti vody, do které je vypouštěno, v souvislosti s dalším využíváním, úpravou nebo čištěním. Nejnižší četnost uvádí následující tabulka:

max. bezdeštný průtok Q l/s	min. četnost/rok	přibližný interval dní
> 0 do 5,0	4 x	90
> 5,0 do 10,0	6 x	60
> 10,0	12 x	30

Podle individuálního posouzení může být četnost kontroly v odůvodněných případech stanovena odlišně od výše uvedené četnosti.

Četnost kontroly vod toxických, radioaktivních, infekčních, popř. jinak závadných, se stanovuje individuálně, podle místních podmínek, minimální četnost je 4 x za rok. Tato povinnost se netýká stomatologických ordinací vybavených zachycovačem sloučenin amalgámu s vyhovující účinností.

### 4. Ověření účinnosti nově instalovaných předčisticích zařízení

Účinnost nově instalovaných předčisticích zařízení (např. odlučovače ropných látek, lapáky tuků) je nutné prověřit ročním zkušebním provozem v ukazatelích a typem vzorku dle přílohy „B“ – Producenti kategorie „B“ s odběrem minimálně čtyřech vzorků v intervalu cca 90 dní. Vzorky budou odebírány při plánovaném zatížení předčisticího zařízení. O výsledku zkušebního provozu bude písemně informován provozovatel kanalizace – netýká se ORL instalovaných pro odvodnění parkovišť, jejichž účelem je především ochrana před případnými haváriemi a úniky ropných látek. Zvláštní důraz na tuto povinnost je třeba uplatňovat u producentů se specifickou kvalitou produkovaných vod (minipivovary, vývařovny, lahůdkárny, chovy zvířat apod.)

U nově vybudovaných minipivovarů je nutné prověřit jakost vypouštěných odpadních vod ročním zkušebním provozem. Po dobu ročního zkušebního provozu je požadováno provádět 6 x ročně odběr vzorků – dvouhodinovým směsným vzorkem, získaným sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Čas odběru bude určen tak, aby co nejvíce charakterizoval činnost sledovaného zařízení (mytí, čištění a následné vypouštění koncentrovaných odpadních vod). Vzorky budou odebírány na odtoku z objektu před vyústěním do kanalizace pro veřejnou potřebu v intervalu 1 x za 2 měsíce v ukazatelích znečištění: BSK<sub>5</sub>, CHSK<sub>Cr</sub>, NL, RL, C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>, PAL<sub>A</sub>, N<sub>celk</sub>, N-NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, P<sub>celk</sub>, pH a EL. O výsledku zkušebního provozu bude písemně informován provozovatel kanalizace. Na základě vyhodnocení zkušebního provozu bude rozhodnuto, do které kategorie bude producent odpadních vod zařazen.

### 5. Druhy odebíraných vzorků

K posouzení jakosti vypouštěných OV se používá:

#### vzorek prostý, bodový:

- tj. jednorázově, okamžitě a nahodile odebraný vzorek

#### vzorek směsný, časově nebo průtokově (proporcionálně) závislý:

- dvouhodinový směsný časově závislý, získaný sléváním 8 dílčích prostých vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Čas odběru se určí tak, aby co nejlépe charakterizoval činnost sledovaného zařízení.
- denní směsný sléváný po dobu vypouštění, např. 8, 16, 24 hod. získaný jako:
  - a) časově závislý, sléváním stejných objemů dílčích vzorků OV v intervalu 1 hodiny po dobu vypouštění. Dílčí vzorky jsou získány nasléváním stejných podílů prostých vzorků odebíraných po 15 minutách po dobu 1 hodiny.

<sup>12)</sup> ČSN EN ISO 5667-1/2007, 3/2013, 13/2011  
ČSN ISO 5667-10/2021, ČSN EN ISO 14/2017

- b) průtokově závislý, sléváním objemů dílčích vzorků úměrných průtoku v intervalu 1 hodiny po dobu vypouštění. Dílčí vzorky jsou získány nasláváním stejných podílů prostých vzorků odebíraných po 15 minutách po dobu 1 hodiny.

Průtokově (proporcionálně) závislý vzorek je používán v případě přímého měření množství vypouštěných OV producentem. Záznam o měření množství OV musí umožňovat vyhodnocení průtoku po 1 hodině.

Pokud není množství OV měřeno přímou metodou umožňující vyhodnocení průtoků po 1 hodině nebo je měření mimo provoz, používají se denní směsné vzorky časově závislé. Směsné vzorky časově závislé jsou používány i u kontrol dodržování povolených limitů KŘ prováděných provozovatelem kanalizace.

Při odběru vzorků OV včetně jejich konzervace a manipulace se postupuje podle normových hodnot<sup>12)</sup>. Druh odebíraného vzorku je určen v příloze A, B nebo C pro jednotlivé kategorie producentů, popř. v povolení VPÚ.

#### **6. Rozsah a četnost analýz prováděných producentem (odběratelem)**

Četnost analýz vzorků OV odpovídá četnosti odběru vzorků. Minimální četnost odběrů vzorků a rozsah analýz u producentů kategorie A je dán rozsahem ukazatelů míry znečištění OV stanovených v KŘ v přílohách „A“, jmenovitě pro každého producenta, popř. rozsahem ukazatelů stanovených v povolení vodoprávního úřadu. Jedenkrát ročně je producent kategorie A s produkcí odpadních vod nad 50 000 m<sup>3</sup>/rok, nebo pokud tuto povinnost má stanovenou v kartě producenta A, povinen provést analýzu v rozsahu všech relevantních ukazatelů uvedených v tabulce v příloze "C".

Minimální rozsah analýz u producentů kategorie B je dán rozsahem ukazatelů uvedených v příloze „B“, VPÚ může stanovit v povolení širší rozsah. Ostatní producenti, jejichž vypouštěné OV nejsou předčišťovány a splňují míru znečištění dle přílohy „C“, analýzy neprovádějí.

Odběry a analýzy vzorků OV může provádět pouze oprávněná laboratoř, která má odbornou způsobilost<sup>13)</sup>.

#### **7. Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů míry znečištění OV**

Hodnoty ukazatelů míry znečištění OV se zjišťují postupem a analytickými metodami obsaženými v příslušných normách a platné legislativě.

#### **8. Způsob a účinnost předčištění OV**

Pokud OV vypouštěné do kanalizace k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění podle tohoto KŘ vyžadují předčištění, musí se použít takové zařízení, jehož technologický postup čištění zaručí dodržení předepsaných limitů ukazatelů znečištění ve vypouštěných odpadních vodách a je na současné technické úrovni. Při návrhu, realizaci a provozu předčisticího zařízení se postupuje podle příslušné české technické normy, pokud pro předčištění vypouštěných OV existuje. Předčisticí zařízení budou provozována podle platného a aktuálního provozního řádu, u jednoduchých zařízení podle závazných pokynů výrobce tohoto zařízení.

#### **9. Obsah žump a septiků**

Obsahy žump (mimo kalů ze žump a septiků, které jsou ve smyslu zákona o odpadech odpadem, katalogové číslo 200304, a mohou se využívat pouze na ČOV, která je zařízením na využívání odpadů za splnění všech zákonných podmínek) se ve smyslu § 38 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, považují za odpadní vody a jejich dovoz na ČOV nahrazuje chybějící kanalizaci. Mohou se dovážet a čistit na ČOV za podmínek tohoto KŘ a přepravních smluv uzavíraných mezi provozovatelem ČOV a přepravcem. K uzavření takové smlouvy se požaduje předložení příslušného oprávnění přepravce, kterým je živnostenský list pro silniční motorovou dopravu nákladní (koncesovaná živnost), popř. živnostenský list pro nakládání s odpady včetně přepravy vyjma nebezpečných (volná živnost).

Pro tyto odpadní vody je stanoven koncentrační limit znečištění dle přílohy "C" kanalizačního řádu s výjimkou ukazatelů: CHSK<sub>Cr</sub>, BSK<sub>5</sub>, NL, NL<sub>z.ž.</sub>, RL<sub>105</sub>, RAS, N-NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, N<sub>c</sub>, P<sub>c</sub>, pro které se limit nestanovuje.

Výpustným místem je zpravidla místo určené provozovatelem ve smlouvě s přepravcem. Pro kontrolu jakosti těchto vod platí přiměřeně ustanovení kapitoly L s tím, že se odebírá prostý vzorek odpadní vody.

#### **10. Srážkové, podzemní a povrchové vody (balastní vody)**

Srážkové vody lze kanalizací odvádět a zneškodňovat na ČOV pouze za podmínek stanovených tímto KŘ, platnou legislativou a smlouvou o odvádění OV. Pokud jsou srážkové vody znečištěné (např. vody odtékající z parkovišť aj.), je nutné je před vypuštěním do kanalizace předčistit. Přednostně se musí srážkové vody

<sup>13)</sup> § 16 zákona č. 22/1997 Sb., a ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

zasakovat vhodným technickým zařízením do terénu (vegetační plochy a pásy, zatravnňovací tvárnice, příkopy a vsakovací jámy apod.) nebo zachycovat a regulovaně odvádět samostatnou (dešťovou) kanalizací do vod povrchových. Není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, odvádí se regulovaně do jednotné kanalizace.

Je-li pozemek nebo stavba připojena na oddílnou kanalizaci (samostatné odvádění splaškových odpadních vod a samostatné odvádění dešťových vod) pro odvádění splaškových odpadních vod, nesmí být kanalizační přípojkou do oddílné kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod odváděny srážkové vody ani povrchové vody vzniklé odtokem srážkových vod z pozemku nebo stavby. Stejně tak nesmí být oddílnou splaškovou kanalizací odváděny vody podzemní. Stoky oddílné kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod, případně čerpací stanice vybudované na této kanalizaci, nejsou na objemy srážkových vod projektovány a hrozí jejich hydraulické přetížení a z něj vyplývající poruchy při odvádění odpadních vod.

Podzemní a povrchové vody (balastní vody), které by do kanalizačního systému vnikaly jakýmkoliv způsobem, nelze kanalizací odvádět a ani je nelze přivádět na ČOV, protože by negativně ovlivnily hydraulické poměry kanalizace a ČOV. Jejich vnikání do kanalizace musí být zabráněno. Výjimečně lze povolit vypouštění těchto vod do kanalizace tam, kde je to potřebné z provozních důvodů, například k proplachování stok.

Balastní vody jsou podzemní a povrchové vody vnikající do kanalizačního potrubí vlivem jeho netěsnosti a naředují odpadní vody splaškové. Jsou definované jako nežádoucí přítok vody do stokového systému a kanalizačních přípojek. Obvykle mají dvě významné složky, a to vody pronikající netěsnostmi stokové sítě z okolního půdního prostředí a povrchové vody, které jsou bodově zaústěny do kanalizace (drobné vodní toky, drenáže, přepady z rybníků). V případě oddílné splaškové kanalizace pak také nátok srážkových vod ventilačními otvory poklopů vstupních šachet či neoprávněná napojení srážkových vod z nemovitostí.

V případě, že provozovatel kanalizace zjistí neoprávněné odvádění srážkových a balastních vod oddílnou kanalizací pro odvádění splaškových odpadních vod, bude uložena smluvní pokuta.

#### **11. Používání mikrobiálních a enzymatických přípravků v předčisticích zařízeních**

Aplikace přípravků je možná pouze po individuálním projednání s provozovatelem kanalizace a předložení konkrétního návrhu aplikace. Požaduje se bezpodmínečné dodržení koncentračních limitů stanovených v příloze „C“ ve všech uvedených ukazatelích, s výjimkou producentů kategorie B, kteří mají některé ukazatele stanoveny dle přílohy „B“ KŘ. V případě odsouhlasení aplikace těchto přípravků pro konkrétní použití požaduje se u nově povolovaného VD stanovit ověřovací provoz takového zařízení v souběhu se zkušebním provozem VD. U stávajícího VD je nutné dohodnout podmínky změny v provozu tohoto VD s provozovatelem kanalizace a předložit mu změnu provozního řádu ke schválení a zároveň stanovit podmínky k ověření účinnosti a použití těchto přípravků. Vždy se požaduje zasílat výsledky sledování po dobu zkušebního provozu nebo po dobu ověřování provozovateli kanalizace.

### **K. Způsob kontroly dodržování Kanalizačního řádu**

#### **1. Kontrola prováděná odběratelem (producentem)**

Odběratel je povinen<sup>14)</sup> v místě a rozsahu stanoveném tímto KŘ kontrolovat míru znečištění a měřit množství vypouštěných OV do kanalizace. Předepsané analýzy může provádět pouze laboratoř, která má příslušné oprávnění. **Odběratel kategorie „A“ poskytne výsledky své kontroly provozovateli bez vyzvání nejpozději do 30 dnů od provedení rozborů, odběratel kategorie „B“ poskytne výsledky své kontroly provozovateli na požádání.**

#### **2. Kontrola prováděná provozovatelem**

Provozovatel provádí kontrolu množství a míry znečištění OV vypouštěných do kanalizace jednotlivými producenty podle plánu kontrol míry znečištění OV a kalů<sup>15)</sup> nebo namátkově na základě monitoringu kanalizační sítě. Tato kontrola spočívá v odběru kontrolních vzorků OV, jak bude uvedeno dále, a porovnání ukazatelů znečištění s limity stanovenými KŘ, popř. povolením VPÚ k vypouštění OV do kanalizace. Hodnoty limitních ukazatelů stanovených KŘ nebo rozhodnutím VPÚ jsou dodrženy, pokud nejsou kontrolním odběrem vzorků a jejich analýzou zjištěny hodnoty vyšší.

<sup>14)</sup> § 18 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.

<sup>15)</sup> § 9 vyhl. MZe č. 428/2001 Sb.

Překročení maximálních koncentračních hodnot v kontrolním vzorku nebo překročení ročních hmotnostních (bilančních) hodnot může být postihováno smluvní sankcí ve smyslu uzavřené obchodní smlouvy o odvádění OV, popř. provozovatel může podat vodoprávnímu úřadu oznámení přestupku spočívajícího v neoprávněném vypouštění OV do kanalizace. Překročení maximálních koncentračních hodnot v okamžitém bodovém vzorku může být taktéž postihováno smluvní sankcí ve smyslu uzavřené obchodní smlouvy o odvádění O, je posuzováno jako stav pro kanalizační systém havarijní a může být důvodem podnětu pro zahájení správního řízení podle příslušných právních předpisů.

Překročení koncentračních a bilančních hodnot bude producentům oznámeno dopisem s upozorněním, nebo s uplatněním smluvní sankce, nebo s oznámením o předání podnětu k zahájení správního řízení vodoprávnímu úřadu. Přílohou je vždy protokol o výsledku laboratorní analýzy. Současně mohou být uplatněny ztráty provozovatele vzniklé neoprávněným vypouštěním OV.

Producent (odběratel) je povinen umožnit vlastníkovvi popř. provozovateli kanalizace přístup na pozemky nebo stavby připojené na kanalizaci, jejichž je vlastníkem nebo uživatelem za účelem kontroly dodržování KŘ a odběru vzorků odpadní vody.

### **3. Požadavky na odběr a rozbor kontrolních vzorků OV<sup>16)</sup>**

Kontrolní vzorky OV vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě odebírá provozovatel za přítomnosti odběratele (producenta). Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k odběru nedostaví, provozovatel vzorek odebere bez jeho účasti. O odběru vzorku sepíše provozovatel s odběratelem Protokol o odběru vzorku (ů). Na protokole je mimo jiné uvedena možnost poskytnutí části odebraného departážního vzorku odběrateli. Předání tohoto vzorku je možné následující den po odběru od 7.00 hod. v laboratoři provozovatele. Součástí protokolu je i vyjádření zástupce producenta ve formě případné námítky k provedení kontrolního odběru a jeho podpis. Jsou-li mezi provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozborů vzorků OV, provádí rozbor odebraných kontrolních vzorků OV kontrolní laboratoř stanovená zvláštním právním předpisem<sup>17)</sup>.

## **L. Odpovědnost producenta**

**Producent odpovídá za škody způsobené porušením podmínek Kanalizačního řádu.**

Neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace<sup>18)</sup> je vypouštění:

- bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní
- v rozporu s podmínkami stanovenými KŘ, popř. v povolení VPÚ (vypouštění OV s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních látek do kanalizace)
- přes měřicí zařízení neschválené provozovatelem nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypouštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.

Při neoprávněném vypouštění OV do veřejné kanalizace je odběratel (producent) povinen nahradit provozovateli ztráty vzniklé tímto neoprávněným vypouštěním. Náhradu této ztráty stanoví provozovatel kanalizace podle prokázaných vícenákladů způsobených:

- a) překročením nejvyšší přípustné míry znečištění vypouštěných OV stanovené KŘ včetně nákladů spojených se zjištěním této skutečnosti,
- b) vlivem přímých následků na kanalizační stoku a na ČOV.

Tím není dotčeno právo provozovatele veřejné kanalizace na náhradu škody, vzniklé mu zvýšením poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, uložením pokuty za nedovolené vypouštění vod nebo z jiného obdobného důvod

<sup>16)</sup> § 26 vyhl. MZe č. 428/2001 Sb.

<sup>17)</sup> § 16 zákona č. 22/1997 Sb., a ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

<sup>18)</sup> § 10 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.

## Příloha „A“

PRODUCENTI KATEGORIE „A“Číslo producenta a výustě: **1**

Producent – odběratel:

**La Lorraine, a.s., U Kožovy hory 2748, 272 01 Kladno****IČ: 25544551**

Provozovna:

**Myslinka - potravinářská výroba (pekařství, cukrářství)**

Vodohospodářská aktivita:

dny provozu/rok: 250

hod. provozu/den: 12 - 24

Předčištění OV:

*Chemicko – mechanicko biologická ČOV***Limity množství odpadních vod:**

m <sup>3</sup> /rok	max. m <sup>3</sup> /den	l/s prům.	l/s max.
9125	30		

Způsob měření množství OV, typ, poslední kalibrace:

*Parshallův žlab***Hmotnostní a emisní limity znečištění OV:**


Ukazatel znečištění	t/rok sl. 3 * Q <sub>ROČNÍ</sub>	mg/l denní koncentrace matem. průměr	mg/l denní směsný vzorek maximum	mg/l 2-hod směsný vzorek maximum
1	2	3	4	5
<b>Běžný:</b>				
BSK <sub>5</sub>	2,19	240	475	525
CHSK <sub>Cr</sub>	3,79	415	900	1000
NL	1,1	120	250	280
N-NH <sub>4</sub>	0,29	32	80	90
EL	0,18	20	55	60
N <sub>celk.</sub>	0,37	40	85	95
P <sub>celk.</sub>	0,05	5	10	12
pH		6-9	6-9	6-9

V ostatních ukazatelích jsou pro producenta závazné emisní limity platné pro kategorii „C“ jako maximum dvouhodinového časově závislého směsného vzorku (dle tabulky C).

Četnost odběru kontrolních vzorků: **12 x ročně 12 hodinový vzorek z hladiny dosazovací nádrže z hloubky 90 cm pod úroveň pochozího roštu a 1 x ročně dvouhodinový vzorek v rozsahu ukazatelů dle př. „C“ KŘ.**

**ZÁKRES MÍSTA ODBĚRU VZORKŮ PRODUCENTA KATEGORIE „A“**

La Lorraine, a.s., U Kožovy hory 2748, 272 01 Kladno

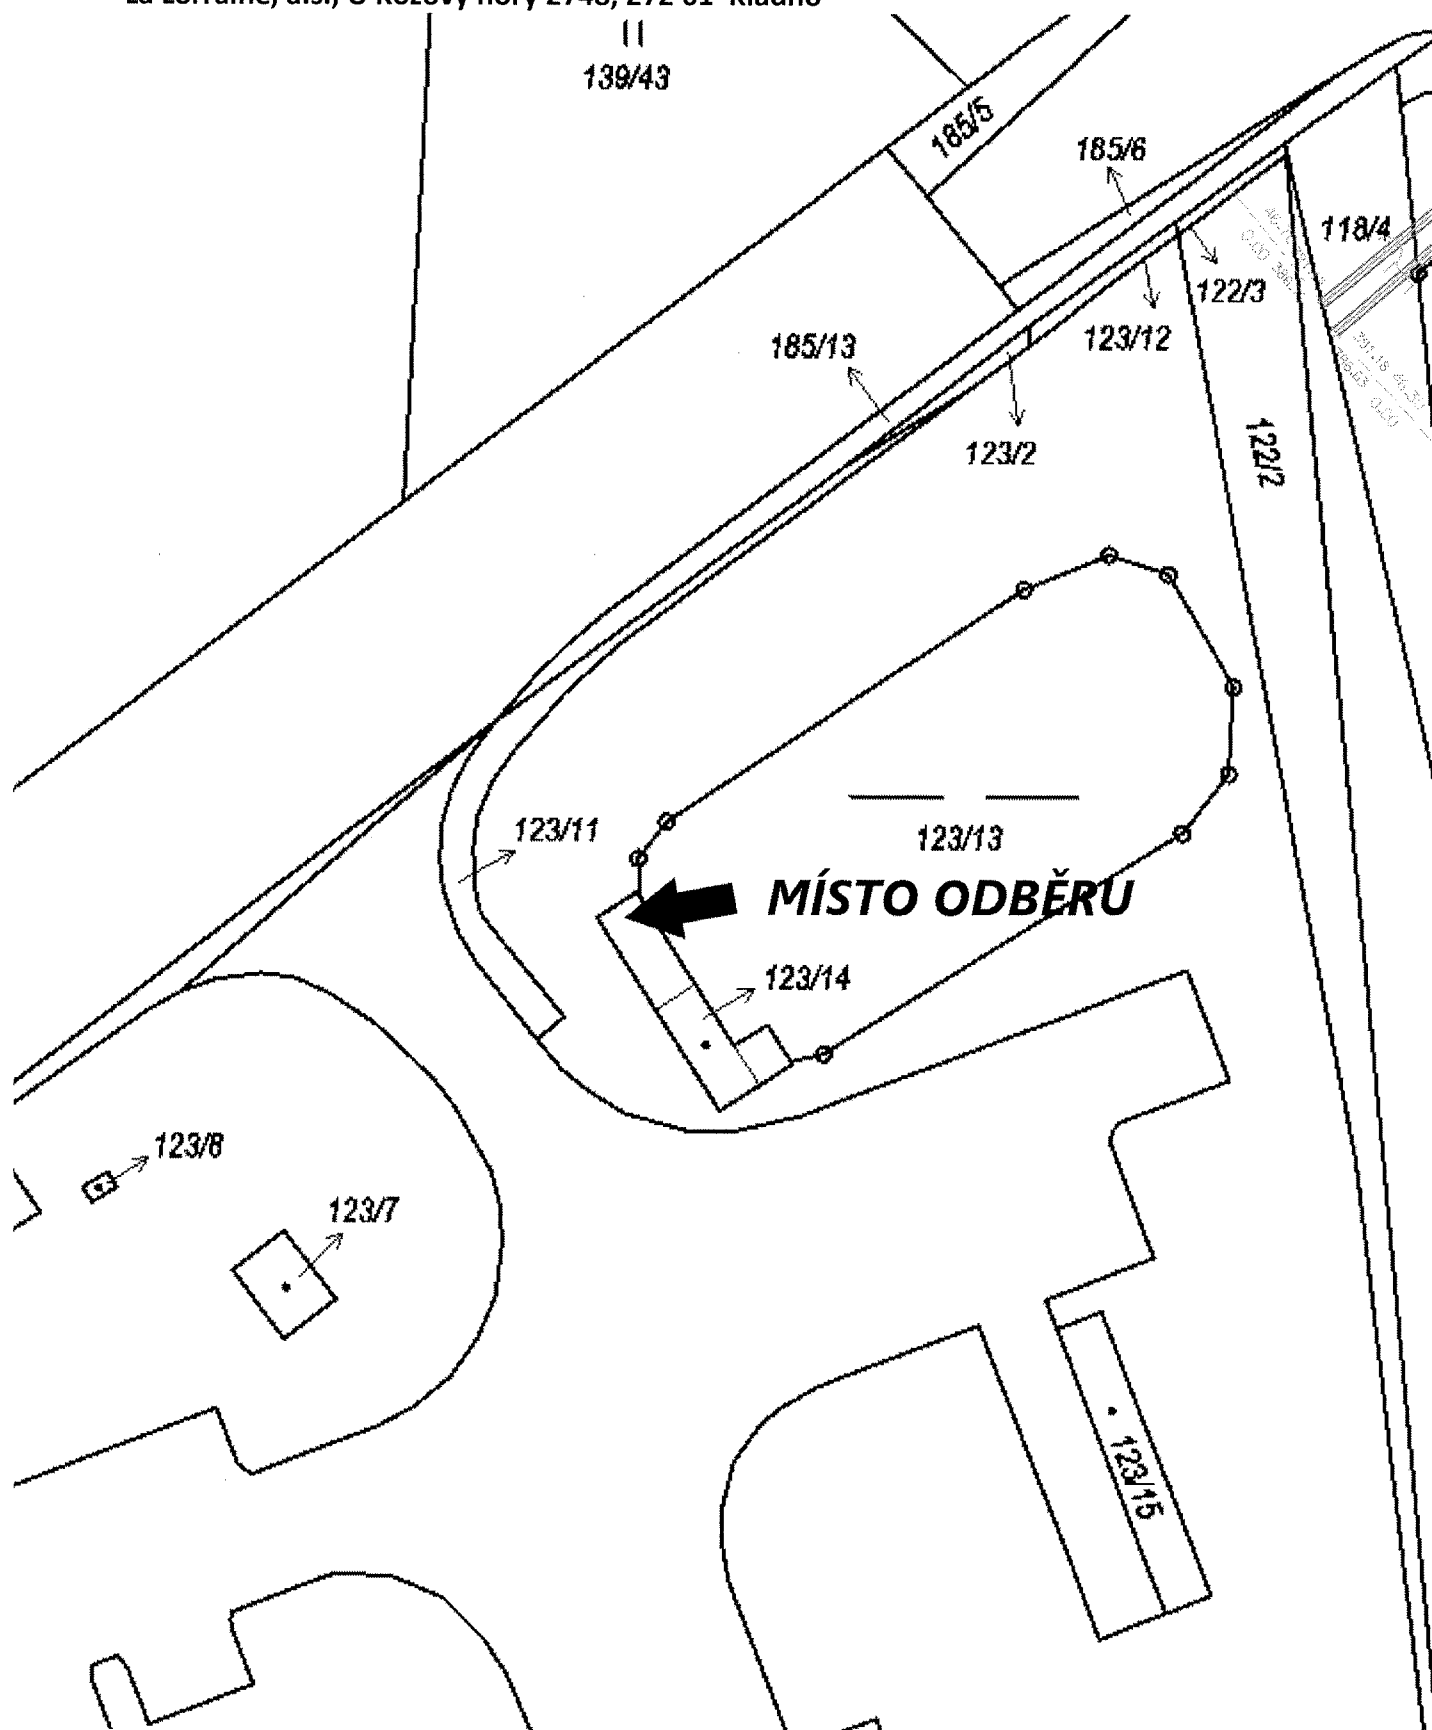

## Příloha „B“

**PRODUCENTI KATEGORIE „B“**

Limitní hodnoty vypouštěného znečištění specifické pro producenty kategorie „B“  
(limitní maxima 2-hodinového směsného vzorku)

Skupina producentů ukazatel znečištění	kód	jednotka	limit
<b>a) veřejné, závodní a školní stravování, živnostenské a průmyslové provozy s produkcí OV obsahující oleje a tuky rostlinného a živočišného původu</b>			
extrahovatelné látky	EL	mg/l	100
<b>b) zdravotnická, veterinární a jim podobná zařízení (dále jen ZZ)</b>			
extrahovatelné látky (jen v příp. stravov. provozu)	EL	mg/l	100
tenzidy anionaktivní	PAL <sub>A</sub>	mg/l	20
infekční mikroorganismy	Salmonella sp.	-	negativní nález
rtuť a sloučeniny rtuti (jen v příp. stomat. ordinace)	Hg	mg/l	0,05
Ostatní odpadní vody ze ZZ obsahující zejména jednu nebo více rizikových chemických látek nesmí být vypouštěny přímo do kanalizace pro veřejnou potřebu nebo mohou být vypouštěny pouze po předčištění a dosažení limitních hodnot přílohy „C“ KŘ, a dále v souladu s požadavky ČSN 75 6406 Nakládání s odpadními vodami ze ZZ vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu.			
<b>c) provozy a objekty s produkcí OV obsahujících ropné látky</b>			
uhlovodíky	C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub>	mg/l	14
tenzidy anionaktivní (u myček motorových vozidel)	PAL <sub>A</sub>	mg/l	15
(u parkovišť, provozoven a objektů s přerušovaným a nepravidelným vypouštěním odpadních vod jsou daná limitní maxima vztažena k okamžitému prostému vzorku)			
<b>d) ostatní</b>			
ukazatele a emisní popř. hmotnostní limity stanovené individuálně specificky k charakteru činnosti provozovatelem kanalizace (minipivovary – kapitola J.4)			

## Příloha „C“

**EMISNÍ LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ**

stanovené dle doporučených hodnot v př. č. 15 k vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění

Limitní maxima kontrolního 2hod. směsného vzorku,  
v případech přerušovaného vypouštění odpadních vod prostého vzorku  
platí pro všechny producenty odpadních vod s výjimkou producentů dle př. „A“ a „B“, majících limitní hodnoty  
jmenovitě a specificky určené

poř.č.	Ukazatel znečištění	Kód	Jednotka	Mezní hodnota
1	teplota	T	° C	40
2	reakce	pH	-	6 – 9
3	chemická spotřeba kyslíku dichromanem	CHSK <sub>Cr</sub>	mg/l	1600
4	biochemická spotřeba kyslíku	BSK <sub>5</sub>	mg/l	800
5	nerozpuštěné látky (při 105 °C)	NL <sub>105</sub>	mg/l	500
6	nerozpuštěné látky z.ž. (při 550 °C)	NL z.ž.	mg/l	200
7	rozpuštěné látky (při 105 °C)	RL <sub>105</sub>	mg/l	2500
8	rozpuštěné anorganické soli (při 550 °C)	RAS	mg/l	1200
9	amoniakální dusík	N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg/l	45
10	dusík celkový	N <sub>c</sub>	mg/l	70
11	fosfor celkový	P <sub>c</sub>	mg/l	10
12	tenzidy anionaktivní	PAL <sub>A</sub>	mg/l	10
13	extrahovatelné látky	EL	mg/l	80
14	uhlovodíky C <sub>10</sub> až C <sub>40</sub> *)	C <sub>10-40</sub>	mg/l	7,0
15	kyanidy celkové	CN <sup>-</sup> <sub>cel</sub>	mg/l	0,2
16	kyanidy toxické	CN <sup>-</sup> <sub>tox</sub>	mg/l	0,1
17	chloridy	Cl <sup>-</sup>	mg/l	200
18	fenoly jednomocné	FN	mg/l	5,0
19	kovy - kadmium	Cd	mg/l	0,1
20	měď	Cu	mg/l	1,0
21	chrom celkový	Cr	mg/l	0,3
22	olovo	Pb	mg/l	0,1
23	arsen	As	mg/l	0,2
24	zinek	Zn	mg/l	2,0
25	rtuť	Hg	mg/l	0,05
26	nikl	Ni	mg/l	0,1
27	vanad	V	mg/l	0,05
28	selen	Se	mg/l	0,05
29	molybden	Mo	mg/l	0,2
30	kobalt	Co	mg/l	0,2
31	fluoridy	F <sup>-</sup>	mg/l	2,0
32	adsorbovatelné organické halogeny	AOX	mg/l	0,2
33	polychlorovné bifenyly (suma kongenerů č. 28,52,101,138,153,180)	PCB	mg/l	0,005
34	polycyklické aromatické uhlovodíky suma: fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo (k) fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, ideno (1,2,3-cd) pyren	PAU	mg/l	0,01
35	infekční mikroorganismy <i>Salmonella</i> sp.		-	Negativní nález
36	radioaktivní látky	podmínky uvádění radionuklidů do životního prostředí jsou stanoveny zákonem č. 263/2016 zákon Atomový zákon.		

\*) dle ČSN EN ISO 9377-2 10/2001, Z1 05/2007

**Příloha „D“**

**POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z ČOV MYLINKA**

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

pracoviště Plzeň, Americká tř. 39, Plzeň PSČ 304 66  
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE: 11.7.2013  
VYŘIZUJE: Ing.Hrabák  
TEL.: 377 168 052  
FAX: 377 168 002  
E-MAIL: petr.hrabak@nyrany.cz

DATUM: 21.8.2013  
SPIS ZN.: MUNY/1504/2013/OŽP-Hra  
Č.J.: OŽP-Hra/20238/2013



Toto rozhodnutí nabývá právní moci dne 15.10.2013  
Městský úřad Nýřany  
Odbor životního prostředí  
dne 23.10.2013 podpis: *Bautzová*

## Rozhodnutí

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení (§27 odst. 1 správního řádu), kterým je

**DECIMA – společnost pro správu nemovitostí, s.r.o., se sídlem Žitavského 1178, 156 21 Praha, IČ: 25162713,**

kterou zastupuje na základě plné moci společnost Vodárna Plzeň a.s., se sídlem Malostranská 2, 317 68 Plzeň, IČ: 25205625,

## I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1, bodu c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů

## povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod,

konkrétně z ČOV Myslinka, typ MINICLAR BC 300 gravitačně do vodního toku, tj. do vod povrchových, na p.p.č. 178/1 KN (666 ZE) v k.ú. Myslinka, obecní úřad Myslinka, č.h.p. 1-10-01-179, hydrogeologický rajón č.6221 – Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Střibrem, útvar podzemních vod č. 62210 - Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Střibrem, dle ustanovení § 9 odst. 2 vodního zákona na dobu max.10.let, v daném případě do 22.9.2023, v níže uvedených hodnotách a množstvích:

$Q_{\text{prům.}} = 0,95 \text{ l/s}$     $Q_{\text{max.}} = 3,44 \text{ l/s}$     $Q_{\text{rok}} = 30\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$     $Q_{\text{més}} = \text{max. } 3\,000 \text{ m}^3/\text{més.}$

účel nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod

lokalizace vypouštění odpadních vod, S-JTSK (přibližně): X: 1067429, Y: 833751

emisní limity a množství znečištění:

	„p“ mg/l	„m“ mg/l	roční bilance t/rok
CHSK <sub>Cr</sub>	110	170	1,6
BSK <sub>5</sub>	30	50	0,4
NL	40	60	0,5

## stanovuje podmínky

1. Povolení k vypouštění odpadních vod se vydává ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 vodního zákona do 22.9.2023.
2. Budou splněny podmínky ze stanoviska správce povodí a vyjádření účastníka řízení – správce vodního toku Myslinka, tj. Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, ze dne 13.6.2013, č.j. 29927/2013-343/Šn:  
- podmínky byly zapracovány do rozhodnutí

TELEFON  
377 168 052

FAX  
377 168 001

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
Komerční banka Plzeň  
výdajový účet: 27-9186490247/0100  
příjmový účet: 27-9186450237/0100

IČO  
00 258 199

E-MAIL : posta@nyrany.cz

3. Odběrné místo, způsob měření množství vypouštěných odpadních vod – na odtoku z ČOV

4. Funkčnost čistírny bude kontrolována 4x za rok v přibližném intervalu 90 dnů laboratorními vzorky z ČOV dvouhodinovým smíšeným vzorkem získaným sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut, čas odběru se doporučuje mezi 14. - 16. hod. nebo 15. - 17. hod. Přípustný počet vzorků v jednotlivých ukazatelích znečištění statisticky formulované limity („p“) ve vypouštěných odpadních vodách v období kalendářního roku pro celkový počet vzorků 4 činí jeden.

5. Výsledky laboratorních vzorků za kalendářní rok budou zasílány vodoprávnímu úřadu vždy k 31. lednu následujícího roku.

6. Podle ustanovení § 10, odst.1 a § 22, odst.2 zákona č.254/2001 Sb. zákon o vodách, ve znění pozdějších předpisů, je povinnost u ČOV jednou ročně ohlašovat příslušným správcům povodí údaje o množství vypouštěných odpadních vod.

#### O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, posoudil žádost společnosti **DECIMA – společnost pro správu nemovitostí, s.r.o., se sídlem Žitavského 1178, 156 21 Praha, IČ: 25162713, kterou zastupuje na základě plné moci společnost Vodárna Plzeň a.s., se sídlem Malostranská 2, 317 68 Plzeň**, o povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV Myslinka v k.ú. Myslinka, do vodního toku Myslinka, tj. vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ve smyslu § 8 odst. 1 písm c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dnem podání 11.7.2013 bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Protože dne 22.9.2013 přestane platit povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydané Městským úřadem Nýřany, pracoviště Plzeň, Odborem životního prostředí, dne 22.9.2003 pod č.j. ŽP/563/03, bylo požádáno o nové povolení. Nové povolení začne platit od 23.9.2013 a jeho platnost bude opět 10 let, což je v souladu s ustanovením § 9, odst. 2 vodního zákona.

Orientační určení polohy (S-JTSK): X: 1067429, Y: 833751.

Podmínky Povodí Vltavy, s.p. byly zapracovány do rozhodnutí, vyjma navrženého termínu platnosti vodoprávního povolení, kdy vodoprávní úřad ponechal termín v souladu s žádostí, tj. do 22.9.2023. Povodí Vltavy, s.p. navrhlo termín do 31.8.2023.

Vodoprávní úřad také rozhodoval o stanovení bilančních hodnot v jednotlivých ukazatelích a zde stanovil kompromisní hodnoty na základě návrhů žadatele a Povodí Vltavy, s.p. jako správce vodního toku a povodí, které se lišily. Výsledek se přibližuje původnímu povolení z roku 2003.

Žádost byla po doplnění doložena všemi povinnými doklady podle § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, č.j.29927/2013-343/Šn ze dne 13.6.2013 – stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení při splnění výše uvedených podmínek.
- Plná moc, která zplnomocňuje Vodárnu Plzeň, a.s.
- Hydrologická data ČHMÚ ze dne 11.6.2013

Předložená žádost obsahovala veškeré požadované náležitosti a byla doložena přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodní poměry, obecné zájmy a práva jiných, uznal jej vodoprávní úřad za způsobilý k projednání.

Na základě výše uvedených skutečností rozhodl vodoprávní úřad, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

#### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst.1 správního řádu odvolání ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

*otisk úředního razítka*

Ing. Petr Hauer  
vedoucí odboru ŽP

Rozhodnutí obdrží :

**a) účastníci řízení do vlastních rukou:**

DECIMA – společnost pro správu nemovitostí, s.r.o., Žitavského 1178, 156 21 Praha, kterou zastupuje na základě plné moci společnost Vodárna Plzeň a.s., Malostranská 2, 317 68 Plzeň

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka – správce vodního toku

**b) dotčené orgány státní správy:**

MÚ Město Touškov – stavební úřad

**c) ostatní:**

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka – správce povodí  
spis

